

Brandforebyggelse hos marginaliserende borgere i Randers Kommune

Hovedtemaer

- Projekt røgalarm
- ÅBO
- Viking branden
- Kommentar

Projekt røgalarm

- Kedelig statistik med overdødelighed
- Nedbringelse til landsgennemsnittet (første målsætning)

Projekt røgalarm

- Fornemmelse for udsatte grupper
 - Ældre
 - Demente
 - Misbrugere
- Fornemmelse for mange spredte steder i byen
- Ikke fælles fastlagt holdning til sikkerhedsniveau, brandsikringsanlæg

Projekt røgalarm

- Bolig for udsatte personer, ex. psykiske lidelser, hvor bor de?
- Udpegning af egnede boliger
 - Dialog med socialpsykiatrien
- Røgalarmer til personer med psykiske lidelser m.v.

Projekt røgalarm

- Foreslår at der drøftes montering af røgalarmer, april 2006
- Møde "Projekt sikker kommune" med handicapchef fra social- og sundhedsforvaltningen, 29/6-06
 - Indledende møde vedrørende projekt røgalarmer til mennesker med psykiske lidelser

Projekt røgalarm

- Hvem gør hvad?
 - Udpegning, kontakt, drift
 - Vi kan som uvedkomne ikke skabe kontakt
 - Kontaktfase op til 6 mdr.
 - Hvor er behovet størst
 - Omfanget ikke fastlagt på forhånd
 - Ex. 50 stk.
 - Tidligere brandudrykninger

Projekt røgalarm

- Ressource (økonomi) – hvem skal betale, ikke klarlagt
 - Anskaffelse
 - Opsætning
 - Drift

Projekt røgalarm

- Kontakt til Falck
- Opmærksomheds- og reklameværdi
- Røgalarmer
 - Anskaffelse
 - Opsætning
 - Drift

Projekt røgalarm

- Opstart januar 2007
- Udpegning og kontakt
 - Lokalpsykiatrien (bo-støttegruppe)
- Skema
 - Bruger
 - Tidspunkt
 - Kontaktperson
 - Data, så som:
 - Madlavning
 - Rygning
 - Misbrug

Projekt røgalarm

- Status
 - Opsat 28 stk.
 - 3 stk. takkede nej
- Har det hjulpet?
 - Statistisk
 - Fornemmelse
- Snarligt møde vedrørende status og videre forløb



ÅBO

- Svært at tilgå distriktskykiatrien
- Anden personkategoril
 - Svage og udsatte (varetagelse af eget liv)
 - Demente
 - Misbrug
 - Piller
 - Alkohol
 - Stof
 - (rygning)

ÅBO

- Fornemmelse
 - Svage bliver svagere (flere ældre)
 - Bliver længere i egen bolig
 - Ældrecenter – (plejehjem)
 - Tidligere og nu

ÅBO

- Ladegården
 - Oprindeligt udslusning
 - Stofmisbrug
 - Alkoholmisbrug
 - Nu sidste ophold


ÅBO

- Misbrugere væk fra gadebilledet
 - Menneskelig faktor – kan vi være det bekendt
 - Visuelt
- Projektering - boliger for særligt udsatte
 - Væk fra bybilledet – (Gudenåen)
 - De skal ikke bare gå til
 - Ordentlige private forhold

ÅBO



ÅBO

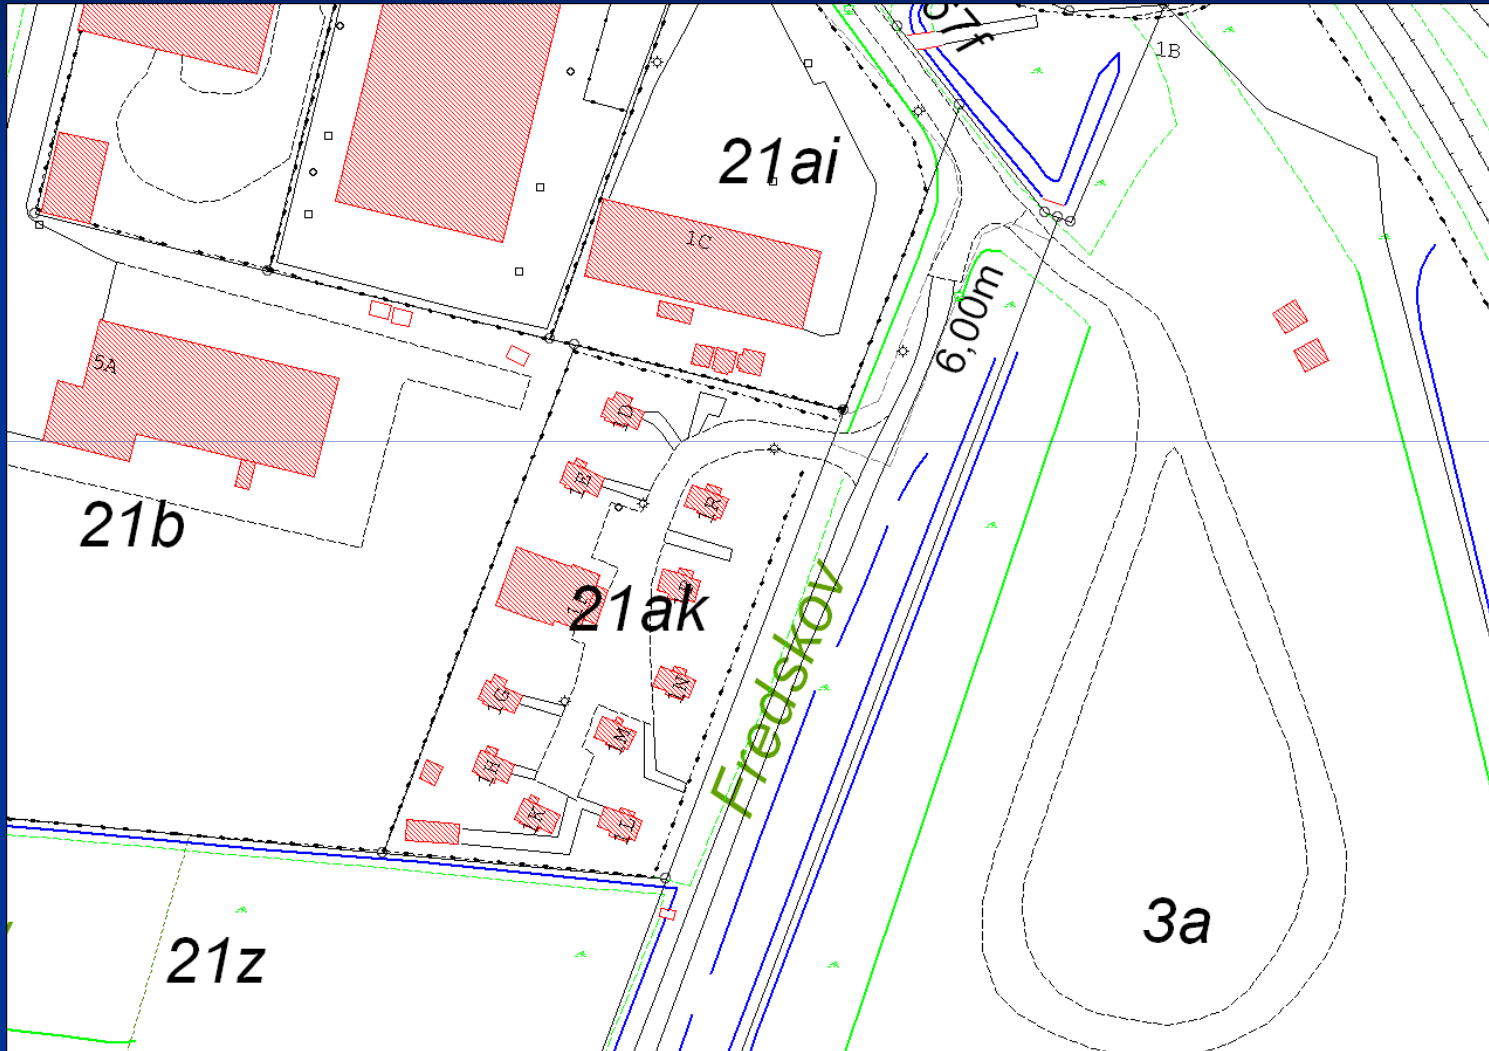

ÅBO

- Fritliggende et rums huse
 - 10 boliger på cirka 25 m²
 - Ophold med køkkenelementer
 - Badeværelse
- Fælleshus
 - Fælles spise- og opholdsrum
 - Køkken
 - Tv-stue
 - Kontor
- Boligerne drives som almene boliger med almindelige lejevilkår

ÅBO

■ Målgruppen

- Psykisk syge mennesker med misbrugsproblemer
- Personale indtil 23.00


■ Rammen

- Projektet indrette efter beboernes behov
- Rummelighed og accept er nøgleord
- Grundlæggende skal beboerne kunne blive boende i boligerne og ikke videre til noget andet

ÅBO



ÅBO

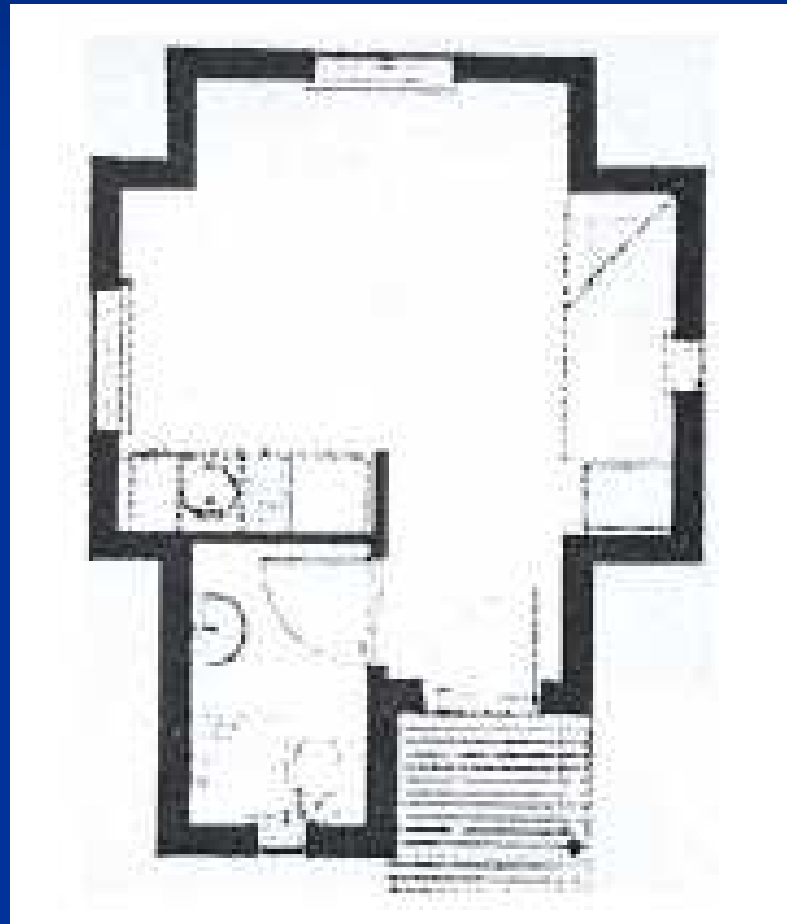

ÅBO

- Brandsikringsanlæg
 - Fuldt forskriftsmæssigt ABA-anlæg
 - Blitz på de enkelte boliger - tilkørsel
- Skønnet
 - 5 til 6 personer reddet
 - Kørevej 2,2 km + øjeblikkelig udrykning



Viking branden

- Tage ved lære af fortiden, men svær at ændre
 - Morale
 - Politi
- Perron 4 – udløber af Viking branden
 - Samme persongruppe
 - Åbne altangange


Viking branden

- Herberg
 - 35 havde folkeregisteradresse
 - 26 af 30 værelser lejet ud
- Havde tidligere været hotel "Hotel Viking"
- Ældre 4 etages ejendom
- Påsat


Viking branden

- Bygningsindretning
- Indsatsen
- Pressen
- Eftersøgning/oprydning
- Billeder


Viking branden

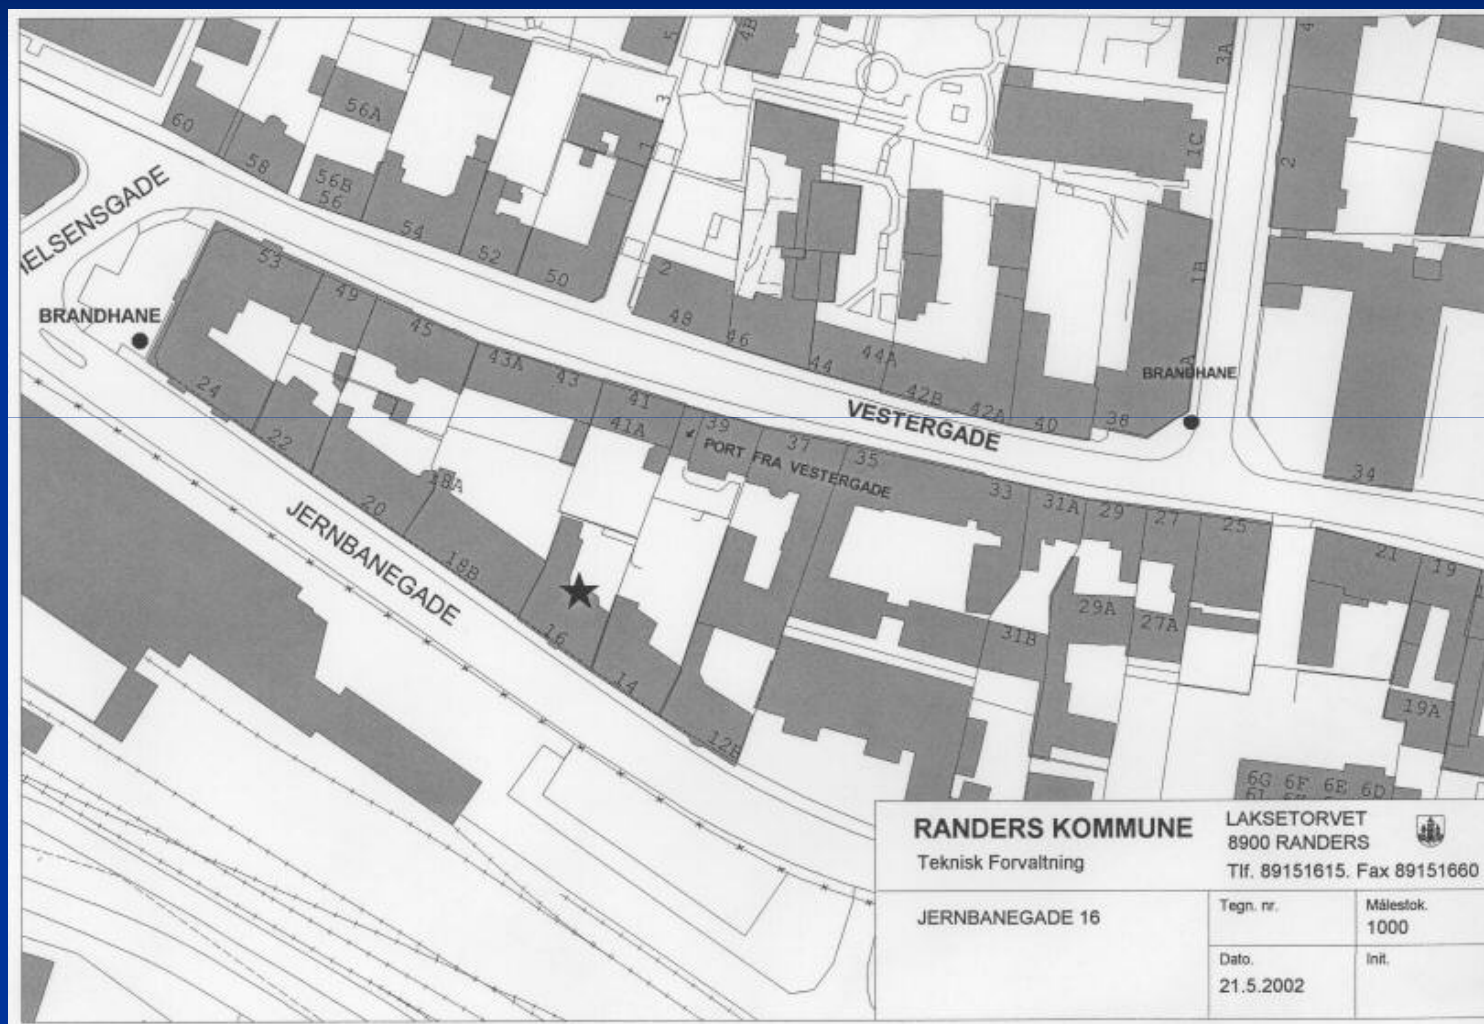


Viking branden

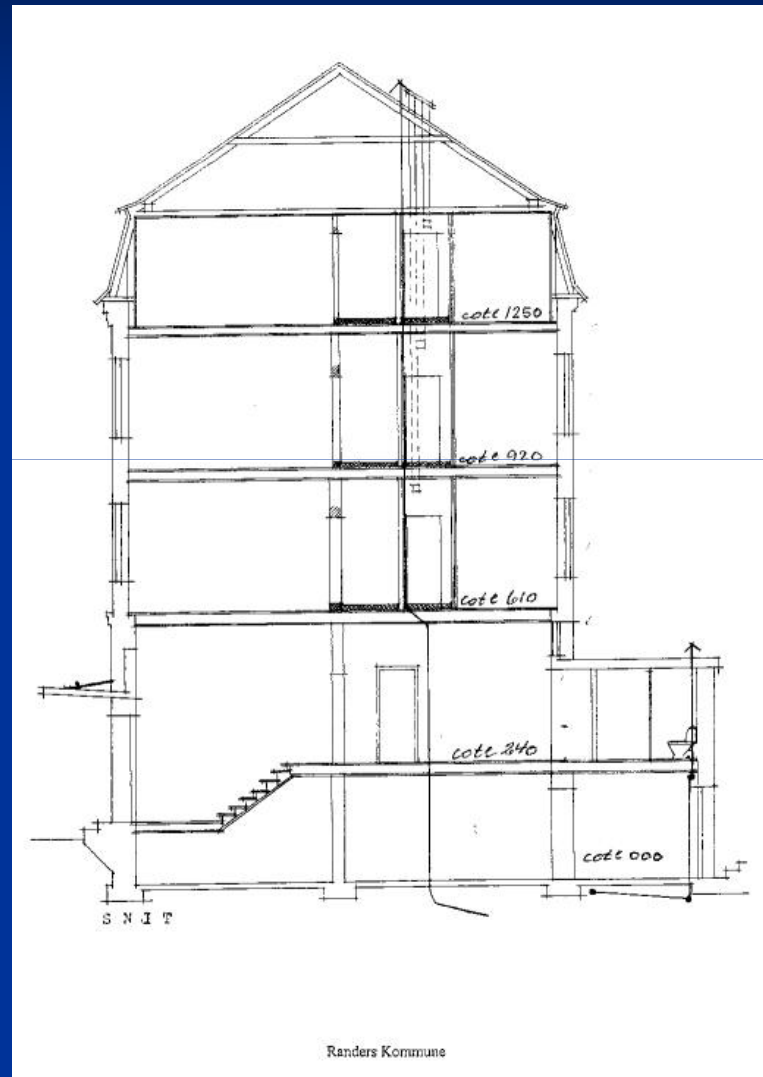


Viking branden

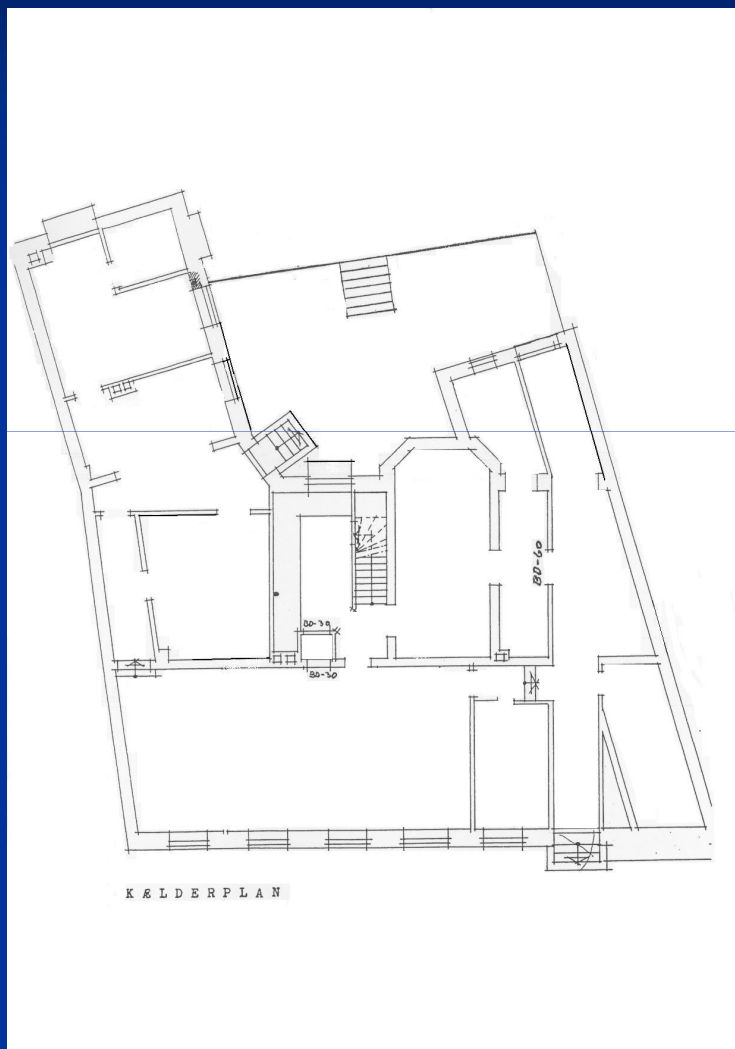


Viking branden

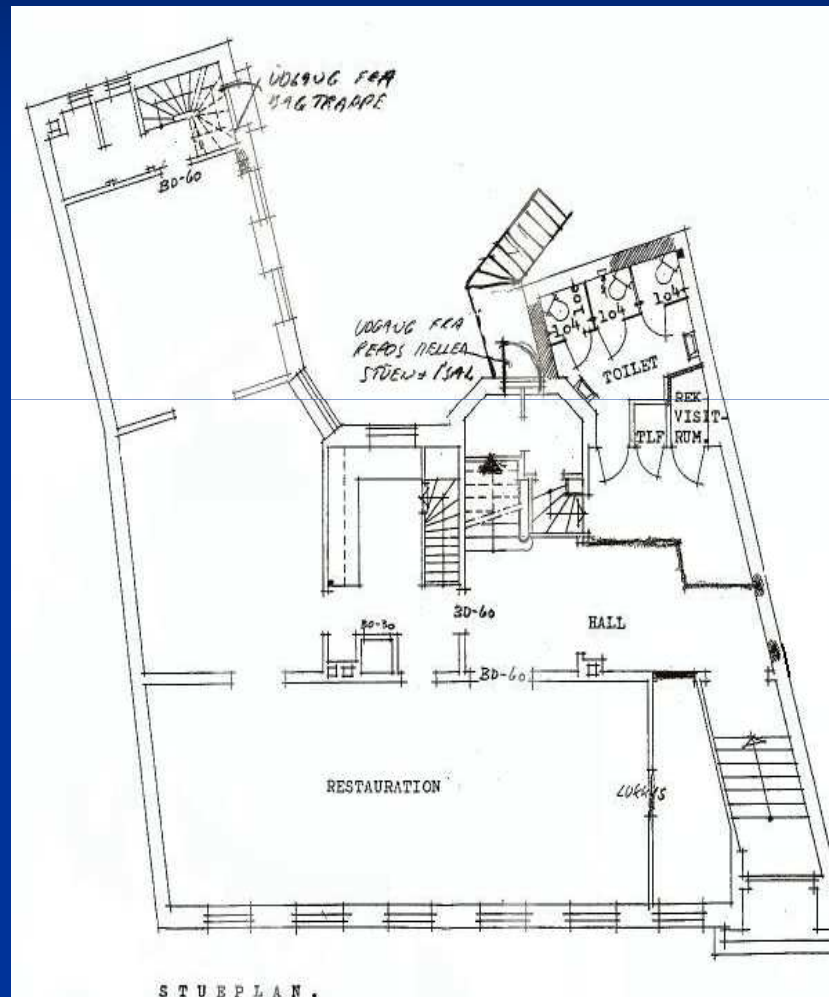


Viking branden

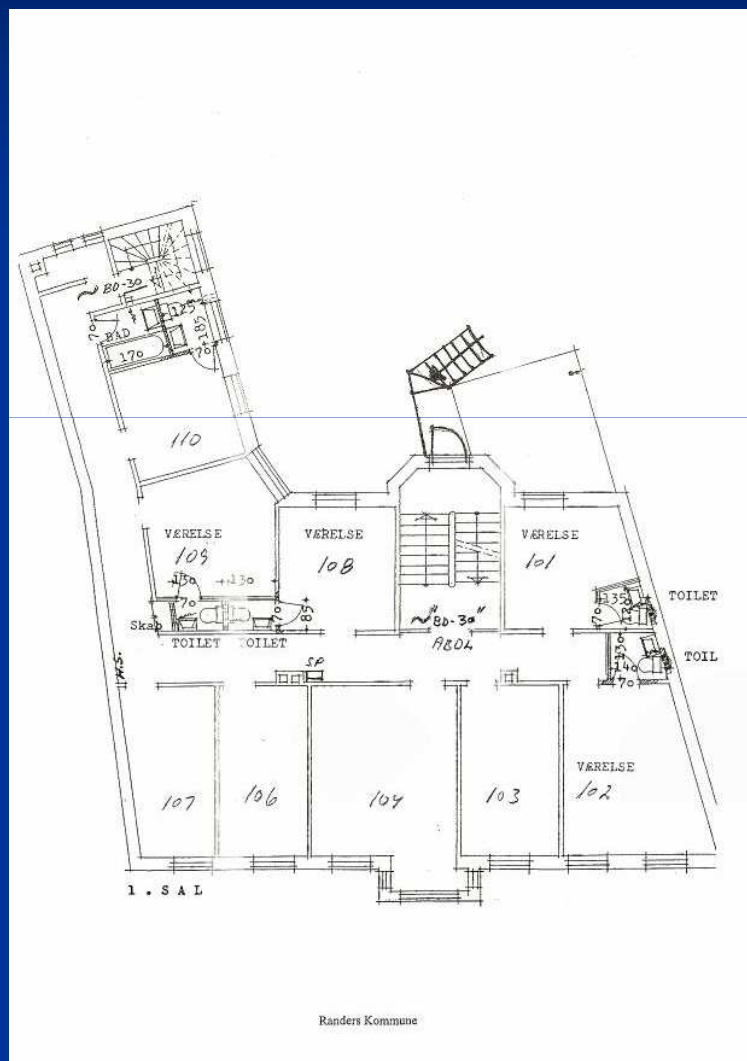

Viking branden

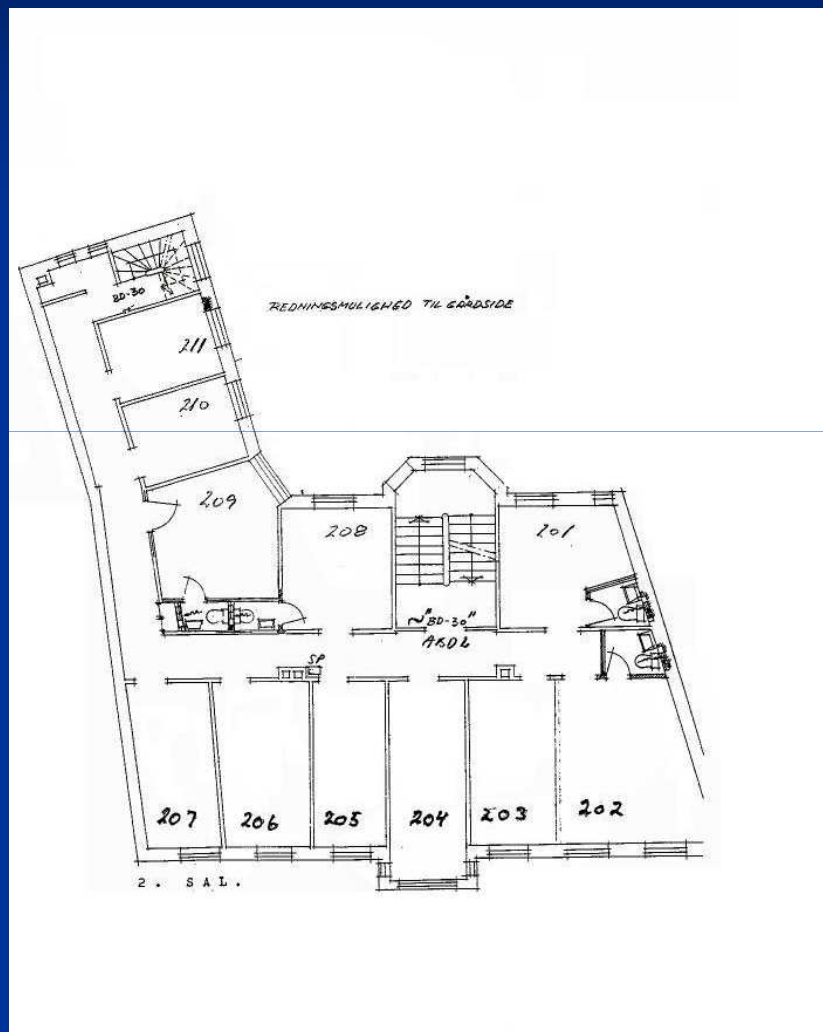

Viking branden

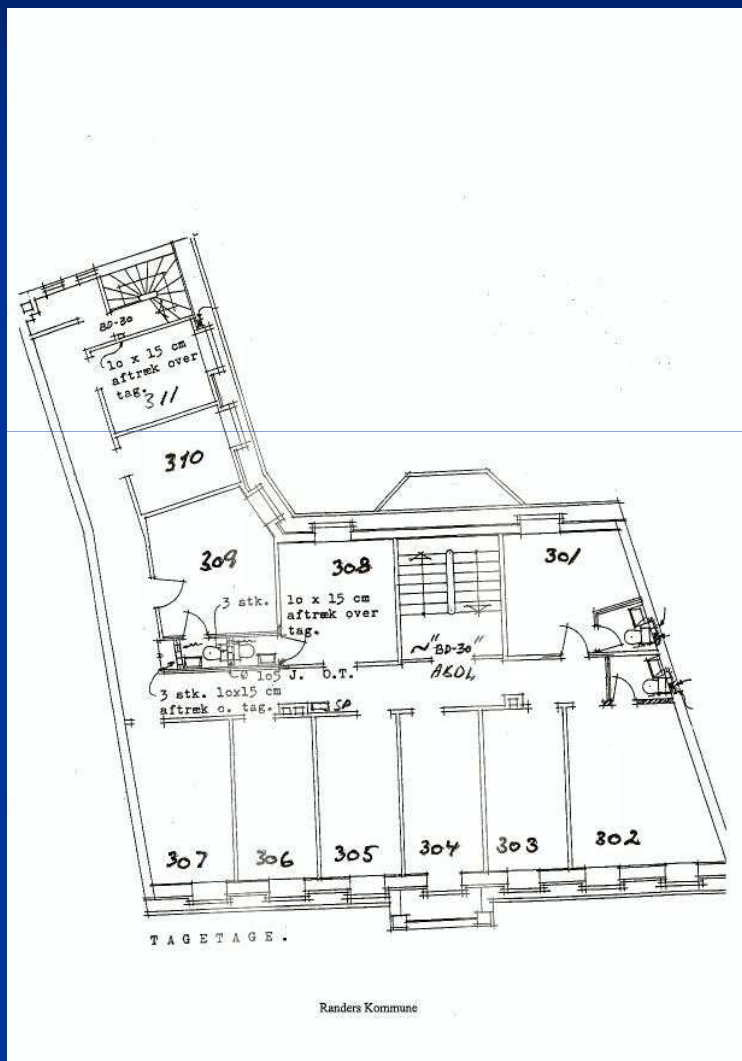

Viking branden

- Alarmering
 - Alarmen kl. 23.10. Meldingen lød på Ild i ejendom, Jernbanegade 16
 - Afgang kl. 23.11 Undervejs meldingen fra vagtcentralen, at der var tilkaldt en ambulance til stedet.

Viking branden

- Ankomst 23.15, samtidig med ambulancen og A-sprøjten til en 4 etagers bygning
- Flere personer på forsiden (Jernbanegade) der skulle reddes fra håndstige / 30 m. drejestige. Bygningen var fuld af røg og overtændt fra stueetagen og op efter
- Tilkalder yderligere assistance 2. + 3. slukningstog

Viking branden

■ Førsteindsats

- Situation: Redning af flere klasse 1, mindst 10 personer
- (klasse 3 personer i naboejendommen)
- Opgave: Redning af klasse 1 personer på 2., 3. og 4. sal

Viking branden

■ Udførelse:

- Rejsning af 12 meter stige ved facade til redning af personer på 2. og 3. sal
- Placering af drejestige midt ud for facade ved bygningen og rejsning til redning af personer på 3. og 4. sal
- Redning af 2 personer på 4. sal med springpude på bagsiden af bygningen (over i gården)

Viking branden

- 2. slukningstog indsættes fra bagsiden af bygningen til personredning. Der er 2 personer som ikke kan reddes med håndstiger hvorfor man vælger springpuden.

Efterfølgende indsættes 2. slukningstog til eftersøgning og slukning, dels med HT og senere med B/C udlægning.

Viking branden

- 3. slukningstog ankommer til Vestergade og indsættes
- 2. slukningstog på bagsiden af bygningen, med 1 røgdykkerhold og holdleder til eftersøgning og slukning

Viking branden

■ Endelig indsats

- Efter redning af personer på forsiden samt bagsiden indsættes 2 røgdykkerhold til slukning udefra da adgang til bygningen var umulig pga. varme og sammenstyrtningsfare
- 4 rør ind fra forsiden 6 rør på bagsiden med vandforsyning fra brandhane og tankvogn

Viking branden

- 13 personer blev kørt til Randers centralsygehus
- Der blev ved eftersøgningen fundet 4 personer, som var døde af røgforgiftning
- 2 personer blev overflyttet til Rigshospitalet, begge omkom


Viking branden

- Særlige bemærkninger
 - Bygningen var overtændt ved ankomst
 - Ingen mulighed for indsættelse af røgdykker pga. overtænding, varme og nedstyrtningsfare. Fortrapper var nedbrændt.
 - Springpuden blev anvendt pga. af at håndstige, drejestige og påløberstige ikke kunne anvendes på det pågældende sted.

Viking branden

- Til bagsiden anskaffes en lift til udvendig efterslukning
- Redningsvognen rekvireres til belysning af gården
- Vogn fra slangecentralen rekvireres med nye slanger og trykflasker

Viking branden

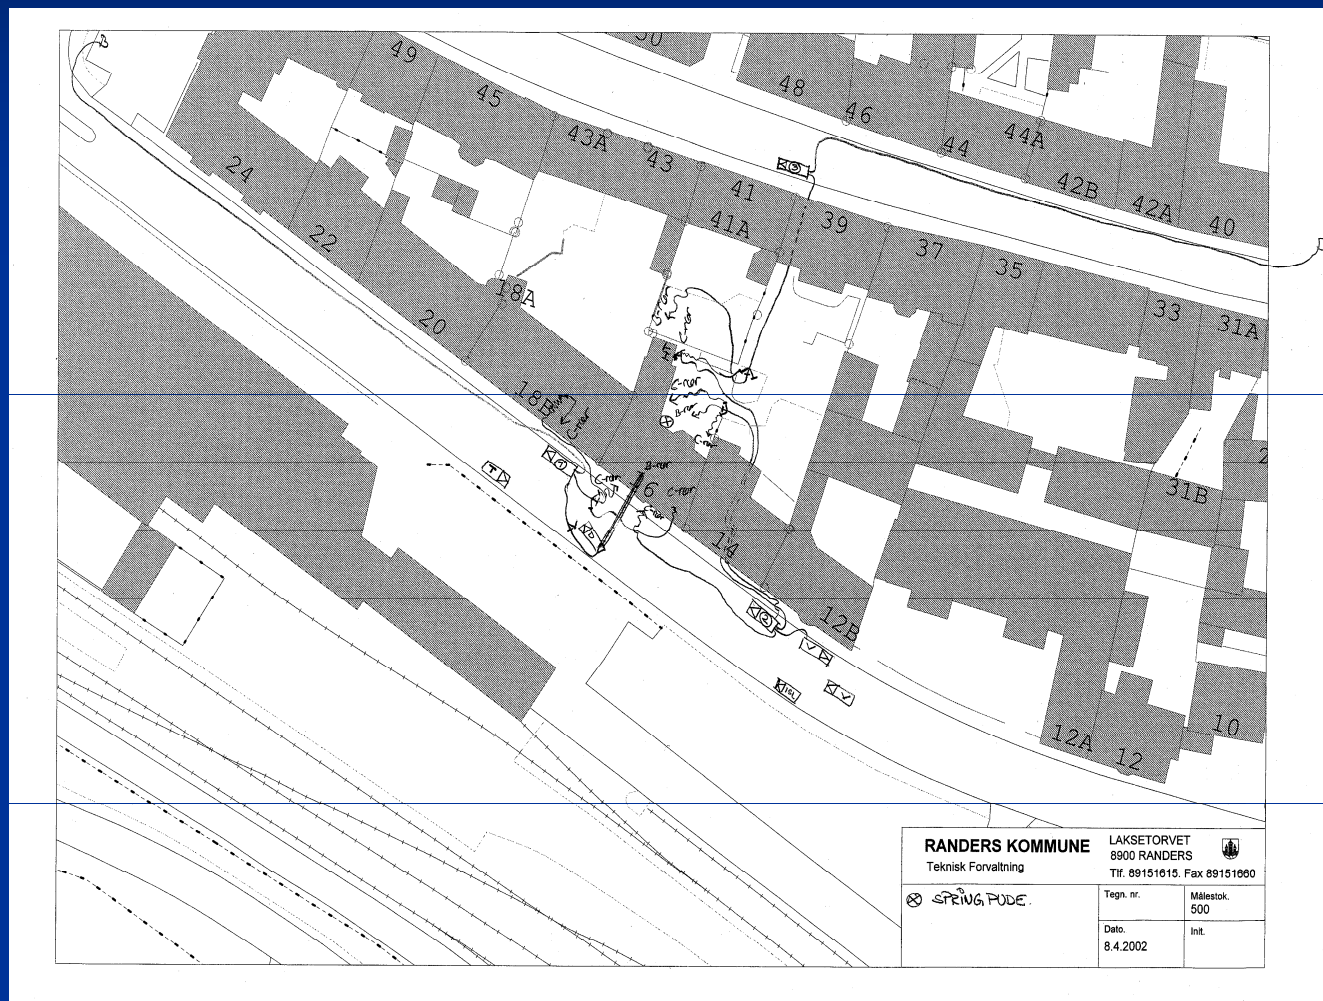

Viking branden

Pressen

Viking branden

LØDENS HOTEL

FIRE HJEMLØSE DØDE UNDER HOTELBRAND

Åtten mennesker døde i branden i Randers, hvor 15 personer blev såret. De døde var fire hjemløse, der havde taget tilflugt til hotellet. De andre døde var tre turister og en lokal borger. Branden startede i et værelse på tredje etage og brendte sig hurtigt ned ad trappen og ud på gaden. Brandet var meget stort, og der var meget røg. Brandet blev slukket efter omkring tre timer. Brandet var meget alvorlig, og der var meget skade på hotellet. Brandet var meget trist, og der var meget sorg. Brandet var meget alvorlig, og der var meget skade på hotellet. Brandet var meget trist, og der var meget sorg.

Branden startede i et værelse på tredje etage og brendte sig hurtigt ned ad trappen og ud på gaden. Brandet var meget stort, og der var meget røg. Brandet blev slukket efter omkring tre timer. Brandet var meget alvorlig, og der var meget skade på hotellet. Brandet var meget trist, og der var meget sorg.

Branden startede i et værelse på tredje etage og brendte sig hurtigt ned ad trappen og ud på gaden. Brandet var meget stort, og der var meget røg. Brandet blev slukket efter omkring tre timer. Brandet var meget alvorlig, og der var meget skade på hotellet. Brandet var meget trist, og der var meget sorg.

Måtte efterlade fire kammerater til døden

Branden startede i et værelse på tredje etage og brendte sig hurtigt ned ad trappen og ud på gaden. Brandet var meget stort, og der var meget røg. Brandet blev slukket efter omkring tre timer. Brandet var meget alvorlig, og der var meget skade på hotellet. Brandet var meget trist, og der var meget sorg.

DØDS-FÆLDEN



Branden i det tidligere Hotel Viking, som nu er herberg. Nogle af beboerne, der var spærret inde, sprang ud af et vindue og reddede livet.

DF kræver lovstramning efter dødsbrand i Randers

Dansk Folkeparti ønsker, at der skal være strengere regler for, hvordan bygninger skal bygges og vedligeholdes. DF kræver, at der skal være strengere regler for, hvordan bygninger skal bygges og vedligeholdes. DF kræver, at der skal være strengere regler for, hvordan bygninger skal bygges og vedligeholdes.



Brændebranden på grund af mangel på brandtryk. Spørgsmålet forner politiet i dag at finde ud af. - Foto: Scenephot.

På jagt efter brandårsag

Branden startede i et værelse på tredje etage og brendte sig hurtigt ned ad trappen og ud på gaden. Brandet var meget stort, og der var meget røg. Brandet blev slukket efter omkring tre timer. Brandet var meget alvorlig, og der var meget skade på hotellet. Brandet var meget trist, og der var meget sorg.

Åtten mennesker døde i branden i Randers, hvor 15 personer blev såret. De døde var fire hjemløse, der havde taget tilflugt til hotellet. De andre døde var tre turister og en lokal borger.

Viking branden



DET SKETE

Det tidligere hotel - nu herberg for hjemløse - set fra facaden ud mod Jernbanegade.

...og fra gårdsiden. Det ses tydeligt, at branden var opstået i trappeopgangen til højre for den reistr 12 meter stige.



Seks mennesker omkom ved dramatisk brand i Randers

Indsatsleder:

- Vi reddede alle, som var synlige

RANDERS: 30.03.2002 kl. 23.10. Fra Fælts Vagtsentral til Brandvæsenet i Randers. Melding: Ild i ejendom. Adresse: Jernbanegade 16. Kørest. Indsatsleder 2 km. Brandvæsenet 2 km. Frivillige fra Randers Kommunes Redningsberedskab 4 km. Indsatsleder: Beredskabsinspektør Flemming V. Jørgensen, Randers Kommune.

Ved ankomsten til en ældre fireteters bygning midt i byen var der flere personer (klasse 1) på forsiden ud mod Jernbanegade der skulle reddes ned via håndstige og 30 meter drejestige.

Straks ved ankomsten blev jeg klar over, at der befandt

sik mennesker i bygningen. Nogle hængte allerede ud fra vinduerne og råbte på hjælp. Ejeren af bygningen kunne ikke oplyse, hvor mange mennesker der var i bygningen. Og det var der heller ikke andre der kunne. Men det stod klart at der var flere i bygningen end dem, der var synlige," fortæller Flemming V. Jørgensen til Brandværn og Sikring.

Bygningen var fyldt med røg og overhængte fra stueetagen og oppefter. Der rejstes en 12 meter stige til redning af personer på 2. og 3. sal. Drejestigen blev placeret midt ud for facaden og rejst til redning af personer på 3. og 4. sal. Der blev tilkaldt assistance fra 2 og 3 slukningstog.

Efter redning af personer på forsiden indsattes to røgdykkerhold til slukning udefra. Adgang til bygningen var umulig på grund af varme. Endvidere vurderedes det fare for sammenstyrtninger. Der blev indsat fire C-rør fra forsiden med vandforsyning fra brandhane og tankvogn.


Da 2. slukningstog ankommer, sættes der ind fra bagsiden af bygningen til personredning. Der var to personer, som ikke kunne reddes med håndstige, hvorfor man vælger at benytte springpuden. Efterfølgende indsattes 2. slukningstog til eftersøgning og slukning dels med HT og senere med RUC-udlægning. "Vi reddede alle dem, som

selv var i stand til at gøre sig synlige. Det er sandsynligt, at de personer, som vi ikke fik ud, allerede var omkommet, da vi nåede frem", fortæller Flemming V. Jørgensen videre om den dramatiske brand i Randers.

3. slukningstog ankommer til Vestergade og indsættes sammen med 2. slukningstog på bagsiden af bygningen, med et røgdykkerhold og holdleder til eftersøgning og slukning. 2. og 3. slukningstog anvendte til slukning 2 B-rør, 3 C-rør og 1 HT-rør.

13 mennesker blev kørt til Randers Centralsygehus. Der blev ved eftersøgningen fundet fire personer, som var døde af røgtforgiftning. To personer blev overflyttet til Rigshospitalet hvor en senere er død. Den anden er indlagt på intensiv afdeling.

DET SKETE

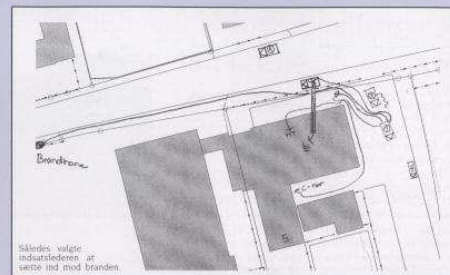

Således valgte indsatslederen at sætte ind mod branden.

hospitalet hvor en senere er død. Den anden er indlagt på intensiv afdeling.

Brandårsag

Brandårsagen er ikke endelig fastslået. Politiet efterforsker stadig sagen. Spor peger imidlertid på ildspåseelse. Dagen efter branden anholdt politiet to unge mænd. De tilstod begge, at de havde sat ild til bygningen - et tidligere hotel, nu herberg for hjemløse - men trak senere under et grundlovsforhør tilståelsen tilbage. De to mænd er i skrivende stund varetaget af politiet for fire uger. Meget tyder på, at ilden fik så alvorlige konsekvenser og hurtig udbredelse, fordi den er opstået i en trappeopgang.

Bemærkninger

Bygningen var overhængende, da brandvæsenet ankom til brandstedet. Der var ingen mulig-

hed for indsættelse af røgdykkere på grund af overhængende varme og nedstyrtningssfare samt, at fortrapper var nedbrændte. Springpuden blev anvendt, da det var umuligt at benytte håndstige, drejestige

samt påhængsstige på det pågældende sted.

Mandskab og materiel

1 indsatsledervogn, 3 slukningstog, 1 redningsvogn, 1 slangecentralvogn, 20 brand-

mænd, 17 frivillige, 3 indsatsledere, 28 ambulancefolk, 1 redningsvagt, 1 stationsleder, 1 distriktschef, 1 brand-6 bygningsspejler og 4 ambulancefolk til overflytning.

Viking branden

- Til bagside skaffes lift til udvendig efterslukning
- 3 A-sprøjter, drejestige, tender, 2 tankvogne
- 20 brandmænd
- 17 frivillige fra Randers Redningsberedskab
- 3 indsatsledere
- 28 ambulancefolk
- 2 lægeambulancefolk
- 1 redningsvogn + 1 slangecentralvogn
- 1 redningsvagthavende

Viking branden

Billeder

Viking branden



Viking branden



Viking branden



Viking branden



Viking branden



Viking branden



Viking branden



Viking branden



Viking branden



Viking branden



Viking branden



Viking branden



Viking branden



Kommentar

- Befaler betaler
 - Holdning til brandbeskyttelse og niveau
- Kombination ABA + Sprinkling
- Personale
 - Handling
 - Ansvar



Kommentar

- Ældrecenter (plejehjem) - sektion på uden panikbelysning, hvis adgang direkte til det fri
 - Kan personalet altid komme til hjælp?
- Flugt og panikbelysning $> 1000 \text{ m}^2$ hvis soverumsafsnit og > 1 etage