



# Nultolerance over for Dødsbrande

Ved

Jan Funk Nielsen

Beredskabschef

og

Christina Giabini

Leder af Re-Hab Hedebo





## Ældre er specielt udsatte...

- Enlig ældre
- Ryger
- Nedsat reaktionsevne
- Alderdomssvækkelse
- Alkohol/medicin
- Ofte ingen røgalarm





## Intelligent opsporing






## Borgertilsagnet er en forudsætning



*Brandforebyggende hjemmebesøg*



## Visitation

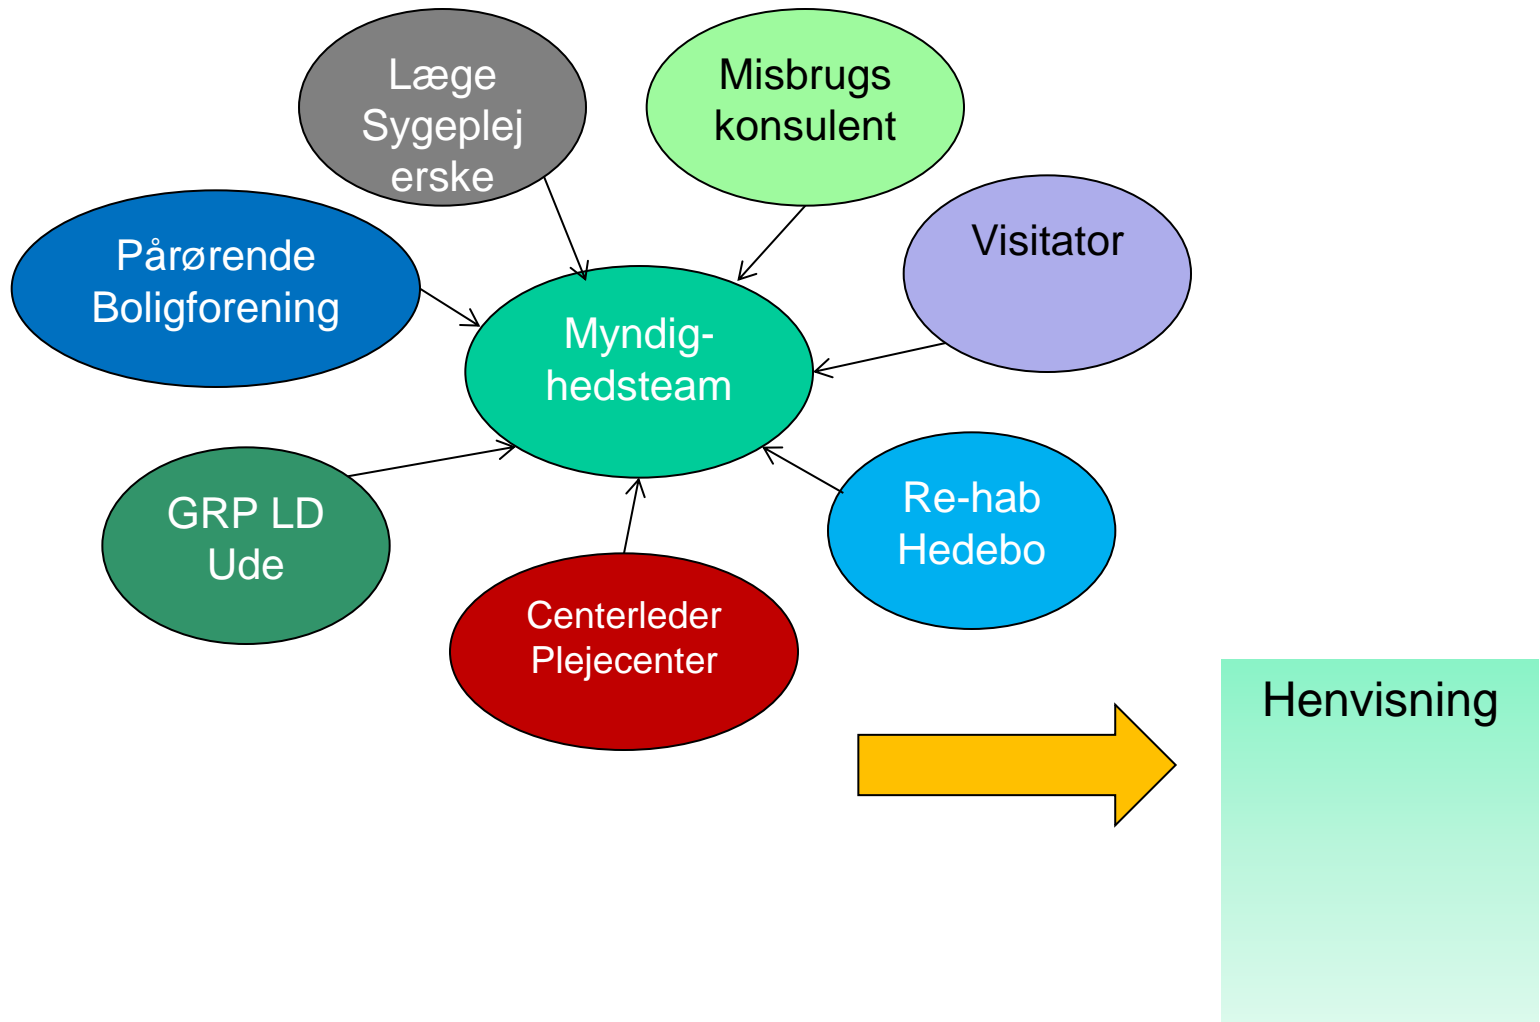



## Hjemmebesøg i Praksis

Videoklip fra pilotbesøg  
i Tjørnelyparken 74

Brandforebyggende  
hjemmebesøg hos

Sonja og Søren Nielsen

- Hav lidt tålmodighed





## Opfølgning på forebyggelsesbesøg

Der blev foretaget en gennemgang af boligen samt en samtale med beboerne, for at se på hvilke risikomomenter som vi kunne rådgive om i forbindelse med brand.

Sonja er alene hjemme fra kl. 15:00 til 23:00 med besøg af hjemmeplejen 3 gange, når hun er alene er hun ikke selvhjulpen og kan derfor ikke selv agerer, hvis der skulle opstå brand i forbindelse med rygning eller anden hændelse.

Det blev drøftet hvilke forebyggende tiltag, der kunne anbefales, efter at vi havde konstateret, at Sonja ryger i sin lænestol og i sengen.

**NÅR RYGESTOP IKKE ER EN MULIGHED!!!!**





## Opfølgning på forebyggelsesbesøg

1. Sonja må **ikke** ryge i sengen da det er forbundet med meget stor risiko, da hun også får sovemedicin, der var allerede enkelte brandmærker i sengen.
2. Sonjas sengetøj og madras kan imprægneres med et brandhæmmende middel. Sonjas seng står meget tæt på hendes lænestol, hvor hun kan ryge.
3. Søren fremviste et brandforklæde som Sonja skal anvende når hun ryger, men det virker ikke efter hensigten da det krøller sammen og derved ikke har nogen effekt, vi vil anbefale at brandtæppet bliver syet på hendes lænestol på sidde puden da vi kunne konstatere flere brandmærker i stolen.







## Opfølgning på forebyggelsesbesøg

4. På gulvet under Sojas lænestol er der flere brandmærker efter rygning, der kan lægges en plade af et ikke brandbart underlag under lænestolen.
5. Sonja har fået udleveret et faldtryk som også er koblet sammen med hendes røgalarm, hun kan selv trykke på knappen hvis hun er vågen, vi har udleveret røgalarmen til Søren som er serieforbundet og aftalte med ham at han aftaler med en nabo, som kunne hænge den ene røgalarm op , de vil så kunne reagerer på alarmen og skaffe sig adgang til boligen med en udleveret nøgle.





## Opfølgning på forebyggelsesbesøg

6. Der er udført en termisk gennemgang af boligens el installationer. Her kunne det konstateres, at i køkkenet hvor køleskab og fryser er tilsluttet var der en forhøjet varmeudvikling. Søren kontakter ejendomsinspektøren i boligselskabet for at få kigget nærmere på dette.
7. Vi vil anbefale, at der forefindes minimum en relevant brandslukker i hjemmet.





## Det videre arbejde

- Der er ca. 20 borgere med Risikoprofilen i Greve Kommune om året og anslået ca. 2.000 på landsplan.
- Indsatsen med forebyggende hjemmebesøg skal udføres af brandinspektøruddannet mandskab i samarbejde med pleje- og omsorgspersonale (fagprofessionelle)
- Det anslås, at brandforebyggende hjemmebesøg vil kunne halvere antallet af dødsbrande.
- Omkostningen til tilsynsbesøg udgør ca. 1.000 kr. pr. besøg.
- Hertil kommer opfølgende tiltag i form af røgalarmer, batterier, brandimprægnering, mobile sprinklere, brandslukkere - omkostninger der ikke er beregnet.





Hvis du er interesseret i at vide mere  
eller i at deltage i det videre arbejde  
så kontakt Greve Brandvæsen på

43 95 01 01

[jfn@greve.dk](mailto:jfn@greve.dk)

