





Krav i bygningsreglementet vedr. adgangsmuligheder for brandvæsenet

Det fremgår af BR18 § 126, at bygningers placering på grunden samt deres udformning skal sikre, at der i tilfælde af brand er forsvarlig mulighed for, at redningsberedskabet kan foretage redning og kan bistå ved evakuering af personer og dyr. Det skal ligeledes sikres, at der kan gennemføres slukningsarbejde samt til at begrænse væsentlig brandspredning mellem brandmæssige enheder. *(Lignende tekst står også i ældre versioner af bygningsreglementet)*



Hvorfor skal I høre om brandveje

- Brandveje fastlægges i byggesagen, når huset bygges eller der bliver lavet væsentlige ændringer
- Brandveje skal vedligeholdes i hele byggeriets levetid

De fleste af Jer er beskæftiget med drift og ikke planlægning

Det er Jer, der skal vedligeholde brandvejen



Design, projektering og udførelse skal ske under hensyn til, at:

- 1) der er adgangs- og tilkørselsforhold på grunden, så redningsberedskabet har mulighed for **uhindret** at komme frem til bygningen
- 2) det i og uden for bygningen er muligt at fremføre det nødvendige udstyr til redning af personer samt til at foretage slukningsarbejde
- 3) bygninger indrettes, så der er mulighed for at kunne gennemføre en forsvarlig rednings og slukningsindsats.




Hvornår der det et krav at der udføres brandveje og brandredningsarealer

1 Brandveje:

På grund af motorkøretøjernes størrelse og slangernes længde skal der være under 40 m målt i ganglinjen fra dørene i bygningen til en tilstrækkelig bred befæstet kørevej. En kørevej skal være mindst 3,0 m bred og befæstet til tung trafik svarende til brandredningskøretøjer.

Såfremt bygningen er forsynet med stigrør, bør der etableres adgangsvej (brandvej) frem til højst 10 m fra stigrørstilslutninger, så brandvæsenet kan forsyne stigrøret med slukningsvand fra køretøjerne.

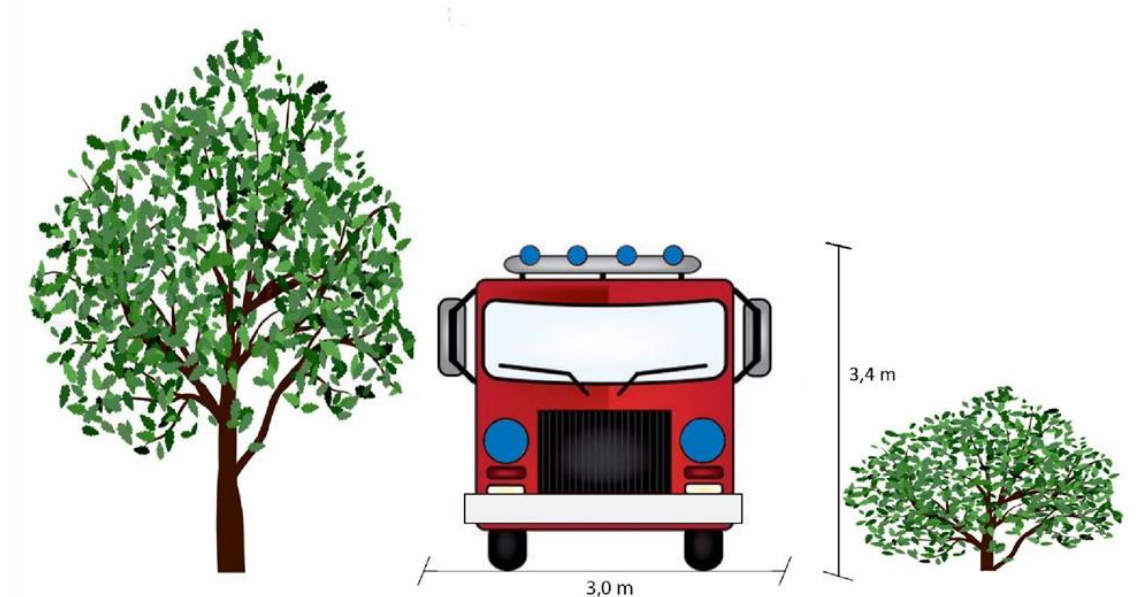




Brandveje skal være tydelige at identificere






Udstigningsarealer

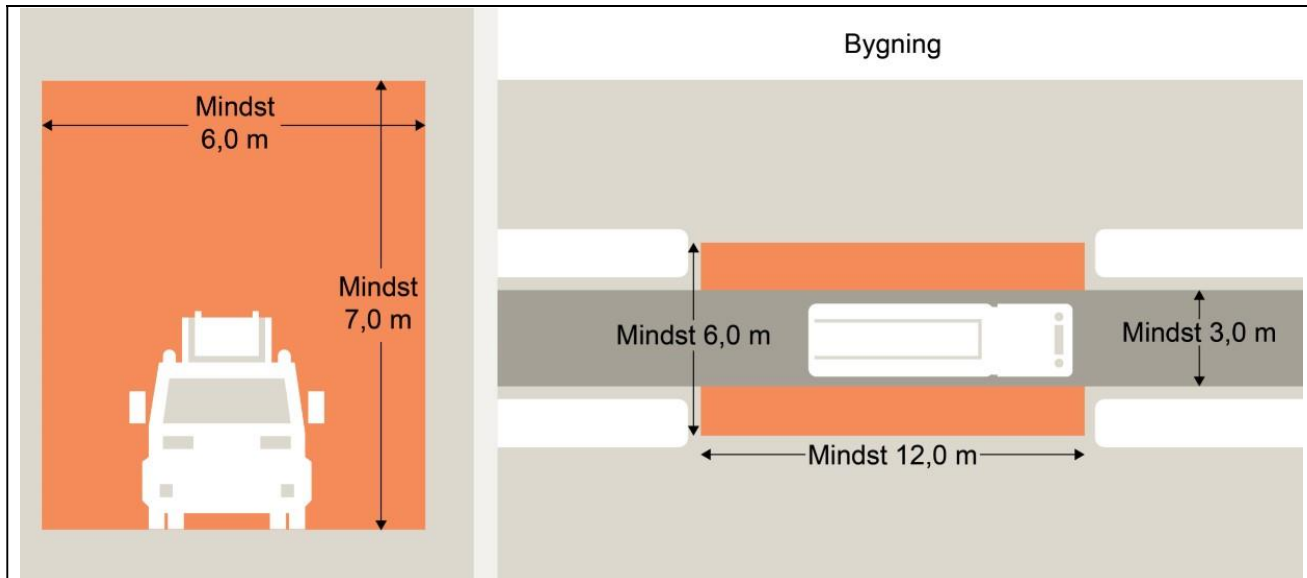

Figur 5: Udstigningsarealer

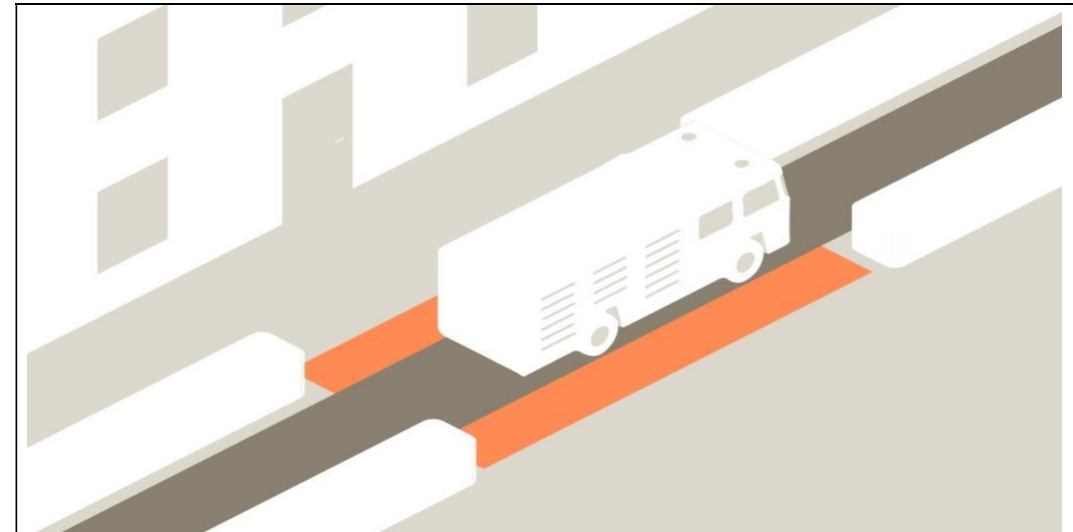

Figur 6: Eksempel på placeringen af udstigningsarealer




Nøgleboks og nøglerør der typisk bliver godkendt af beredskabet



Husk at opdatere nøgler i diverse bokse ved udskiftning af låsesystemer!!!



Brandredningsarealer

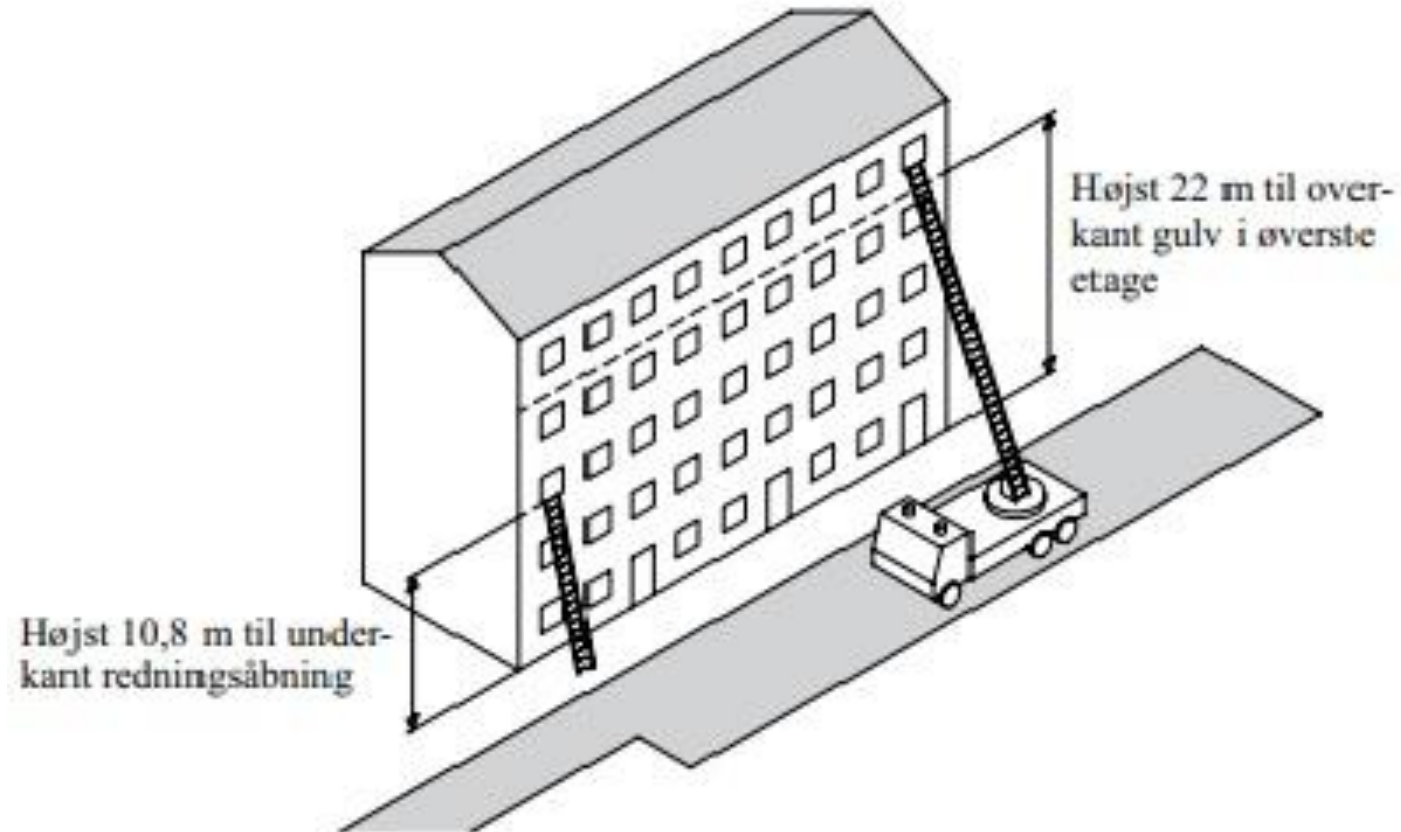




Hvornår der det et krav at der udføres brandveje og brandredningsarealer - fortsat

2 Brandredningsarealer håndstiger

Brandredningsareal for håndstiger skal være min. 5 x 5 m

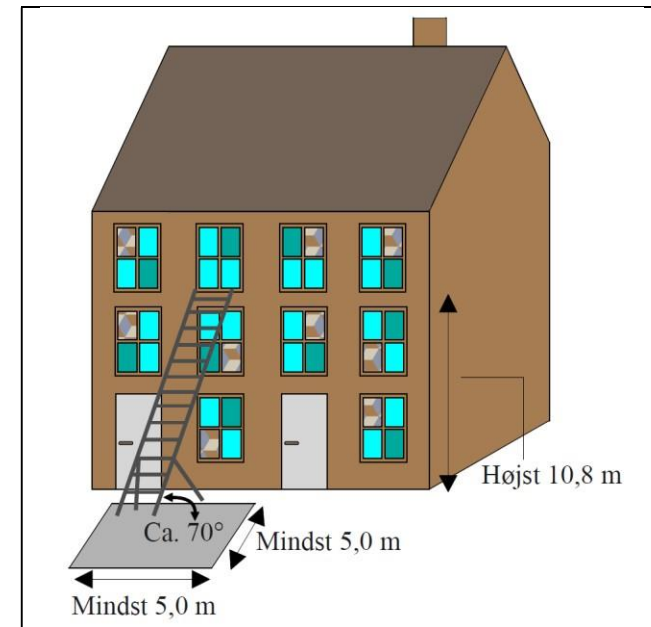

Figur 4: Opstilling af bærbar stige



Arealet må alene indrettes med genstande som uden hjælpemidler kan fjernes af én person








Det fremgår endvidere af Bygningsreglement 2018, kap. 5, § 128, at i byggeri med redningsåbninger, hvor redningsåbningerne kun kan nås af redningsberedskabets kørbare stiger, skal der være udlagt brandredningsarealer, så redningsberedskabet har adgang til at foretage en redningsindsats ved hjælp af redningsåbningerne.

Brandredningsareal for drejestiger:

Arealer til opstilling af redningsberedskabets kørbare stiger til brug ved redningsopgaver skal udføres med et tilstrækkeligt bredt befæstet redningsareal med en bredde på mindst 6,0 m. Bredden af redningsarealet er fastlagt ud fra køretøjets bredde inkl. støtteben, at stigetårnet med dets modvægt vil krage ud over køretøjsprofilen, og at den nøjagtige placering af stigen kræver et vist manøvrerum.




Afstand til bygning

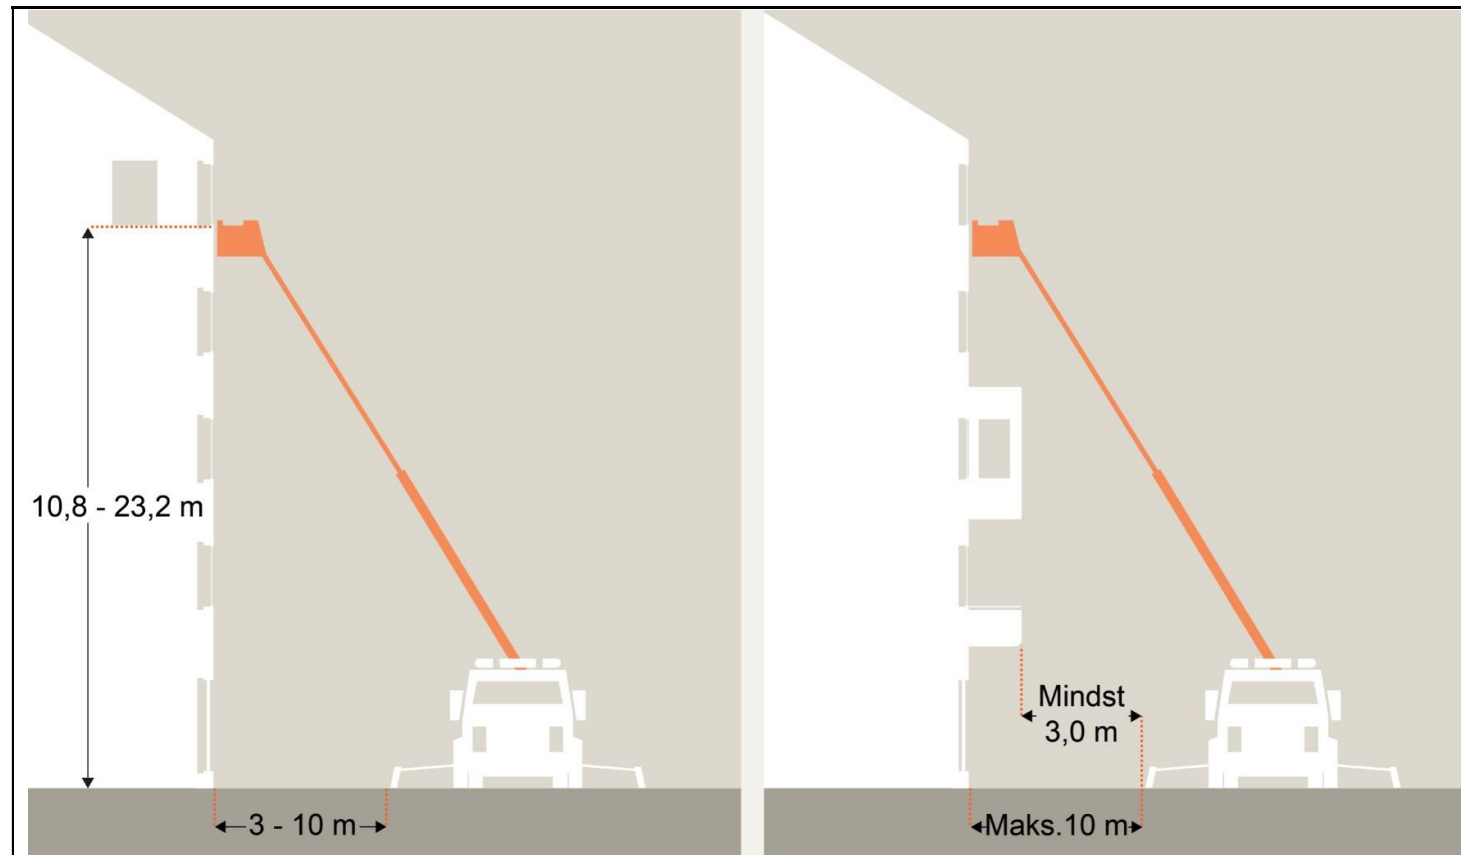



Brandredningsarealer vinkelret på bygning

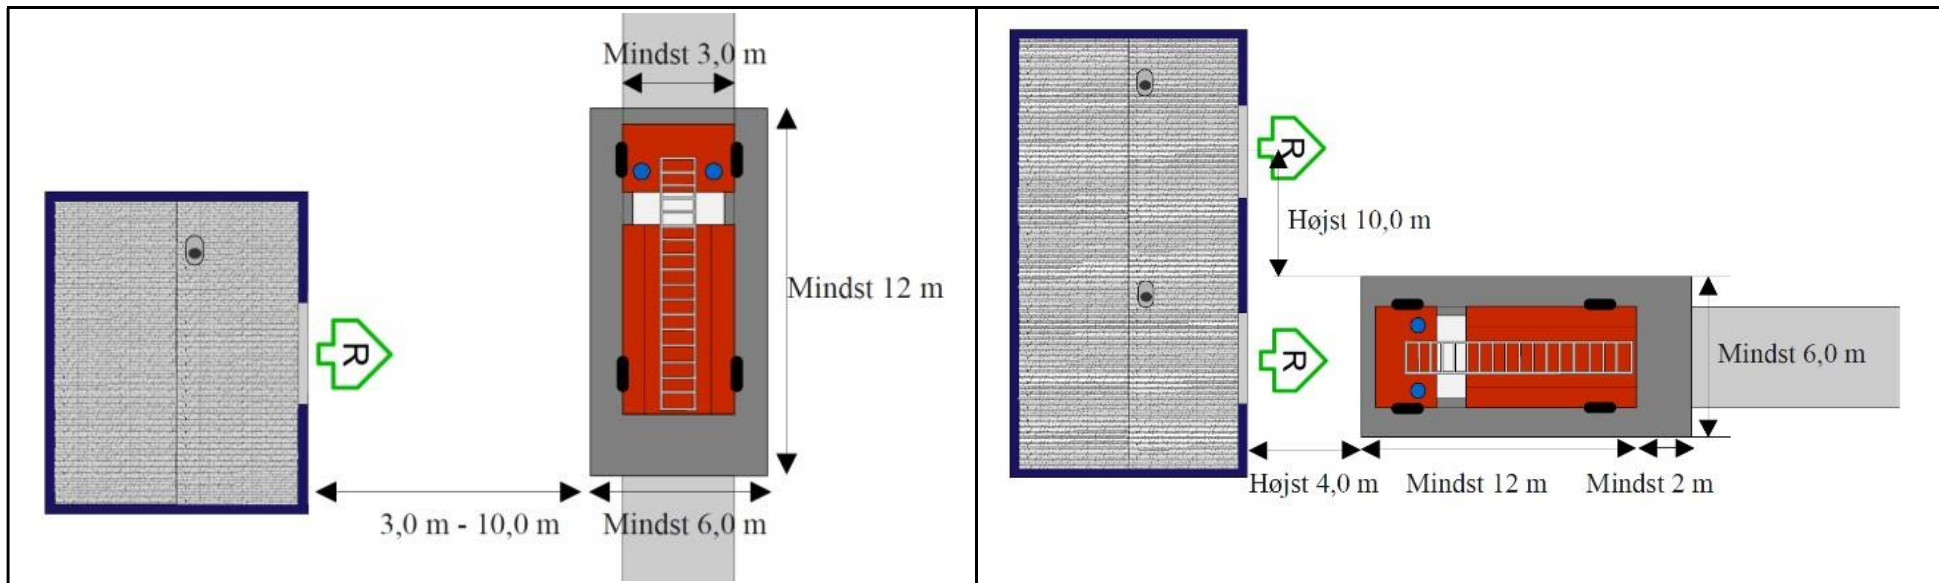

Figur 3: Afstand til bygning for kørbare stiger



Nye detaljerede krav til dokumentation

EFTER 1.1.2020

